


OZNACZENIA:

- Uziom fundamentowy (FeZn 30x4)
- - - - - Zwód poziomy (przewód odprowadzający) FeZn ø8mm
- Złącze probiercze w obudowie z PVC
- ⊙ Iglica odgromowa (zwód pionowy)

UWAGI:

- 1. Przewód odprowadzający należy prowadzić pod tynkiem w rurkach SV 50.

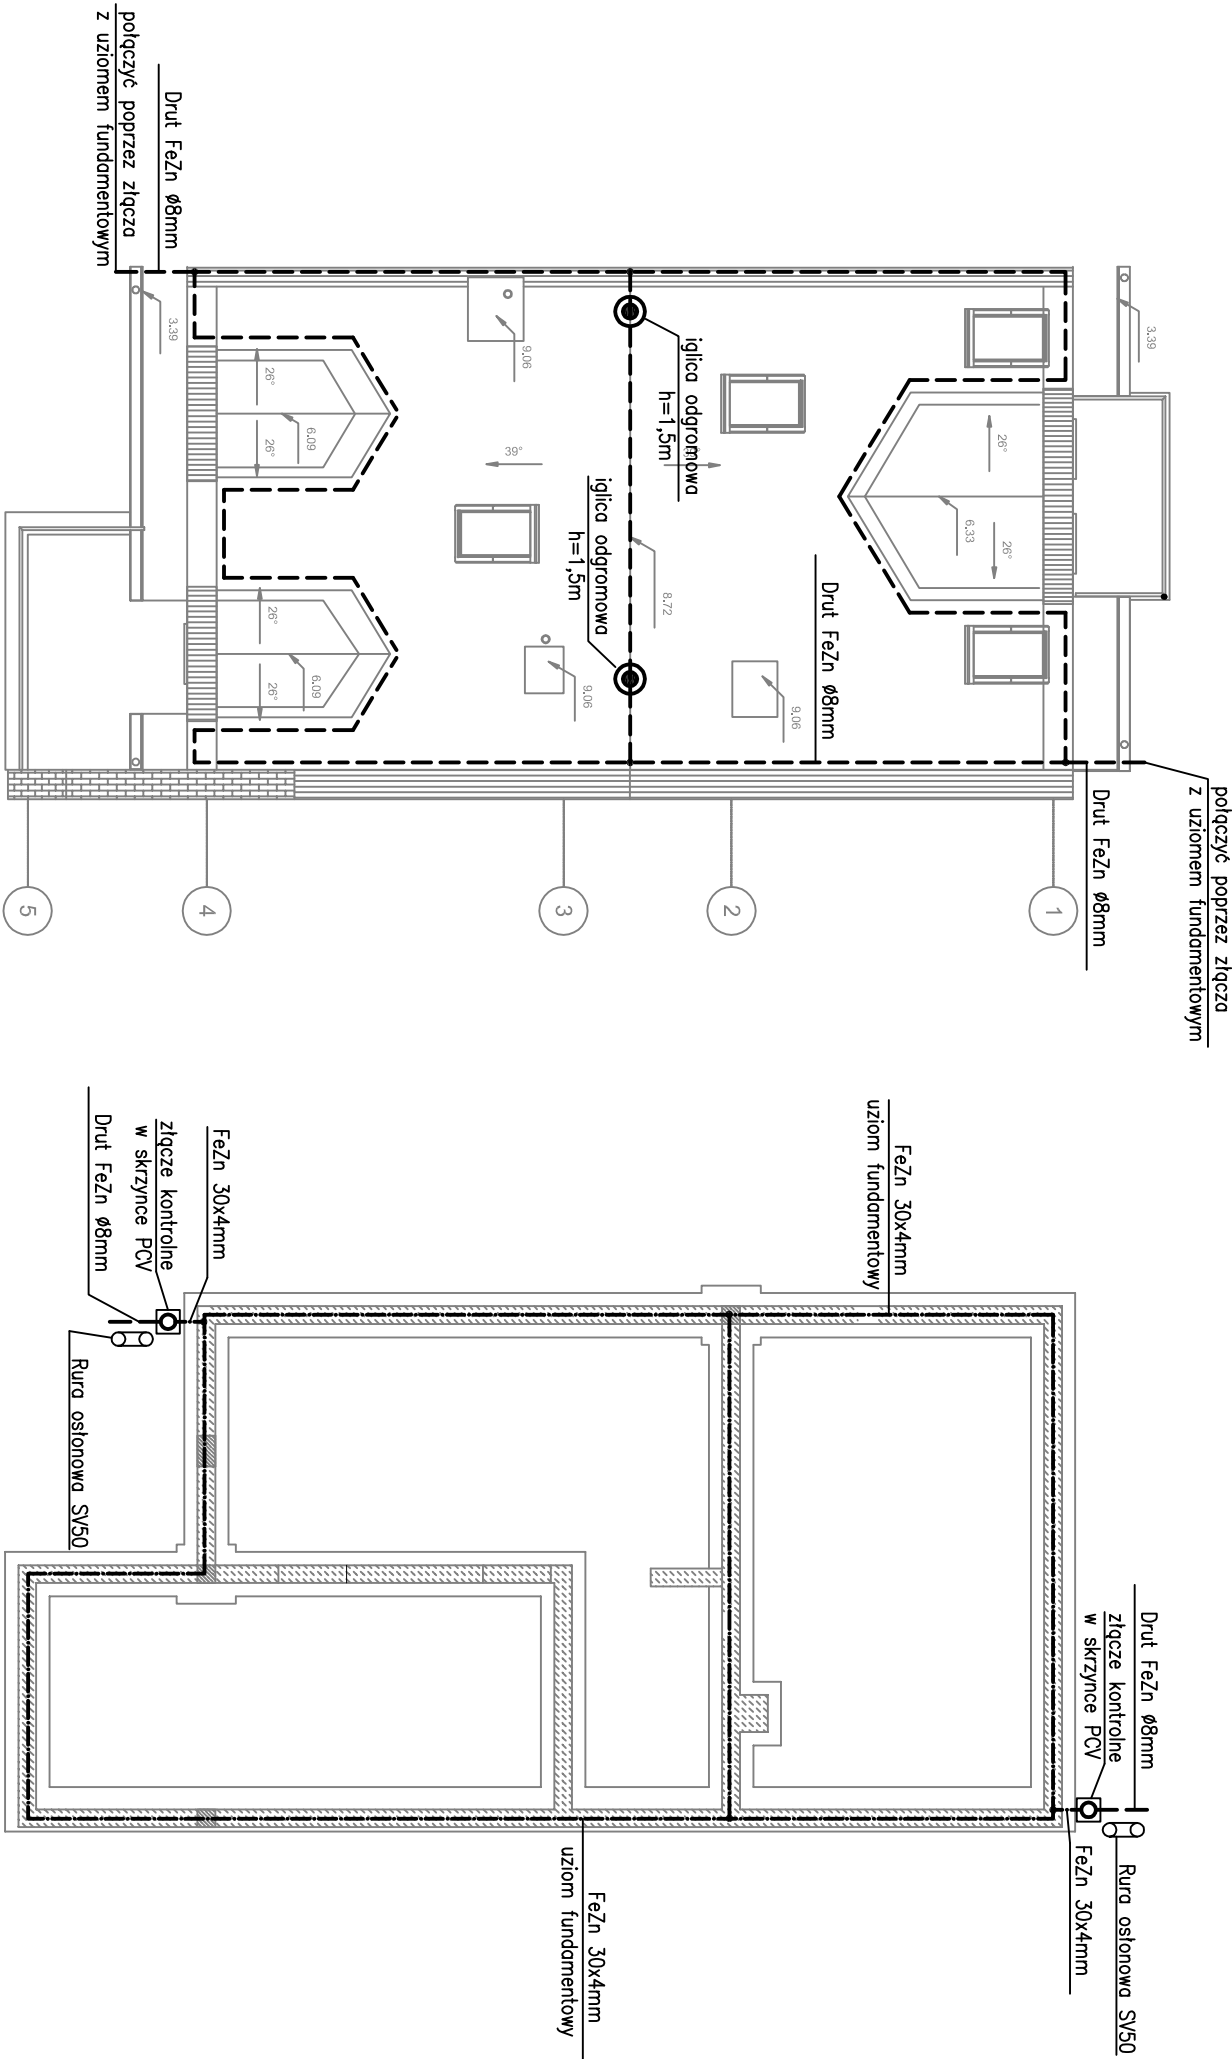

progalbud		Tytuł projektu: Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej	
Biuro architektoniczno-budowlane		Lokalizacja: Oświęcim ul. Malczewskiego dz. nr. 729,730,731,732,733, 734,735,736,737	
ul.Źni Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel. 33 876 28 31 www.progalbud.eu email: progabud@gmail.com		Inwestor: OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim	
Stadium: Projekt architektoniczno – budowlany		Branża: Elektryczna	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA. TYP D		Nr rys.: EL – 4	
Projektował: mgr inż. Marek Olejcz upr. nr MAP/0141/PODE/06		Podpis: Skala: 1:100	
Sprawdził: mgr inż. Paweł Wrona upr. nr MAP/0063/PODE/11		Data: sierpień 2014r.	